


Zertifikat

Reinheitsklassennachweis

Für die Reinraumanlage der Sigmund Lindner GmbH
Oberwarmensteinacher Strasse 38, 95485 Warmensteinach

Reinraumanlage ISO 7 mit Schleuse ISO 8

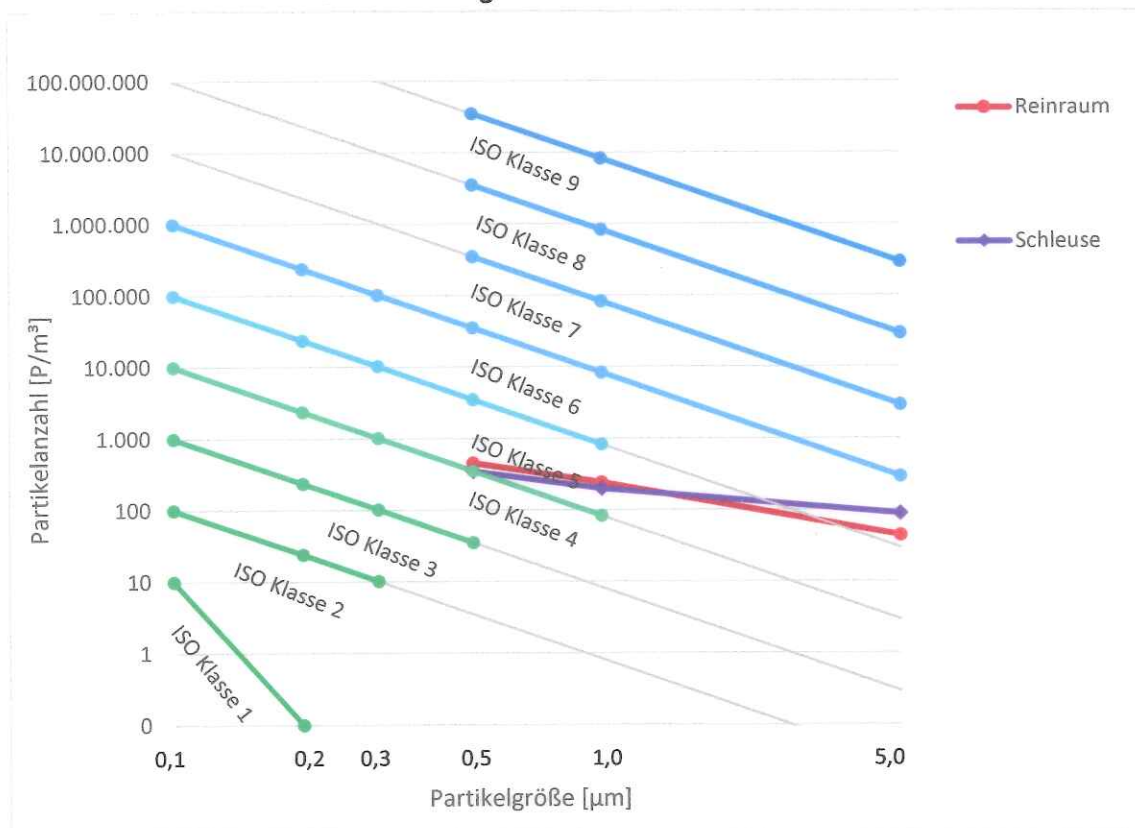

Folgende Reinheitsklassen wurden erreicht:

Gemessen wurde gemäß DIN EN ISO 14644-3 mittels eines kalibrierten Laserpartikelzählers mit einer unteren Nachweisgrenze von 0,3 µm.

Raum	ISO	GMP
Reinraum	7	C
Schleuse	8	D


Alexander Funk
Heuchelheim, 21.05.2018

Projektnummer:
Datum der Zertifizierung:

441-181005
03.05.2018